2 kpl zestawów wodomierzowych Ø15:
kpl - wodomierz do wody zimnej i ciepłej :
dla lokalu mieszkalnego nr 4E
dla lokalu mieszkalnego nr 4F
w szachcie instalacyjnym

2 zestawy wodomierzowe Ø15:
dla lokalu mieszkalnego nr 3E
dla lokalu mieszkalnego nr 3F
w szachcie instalacyjnym

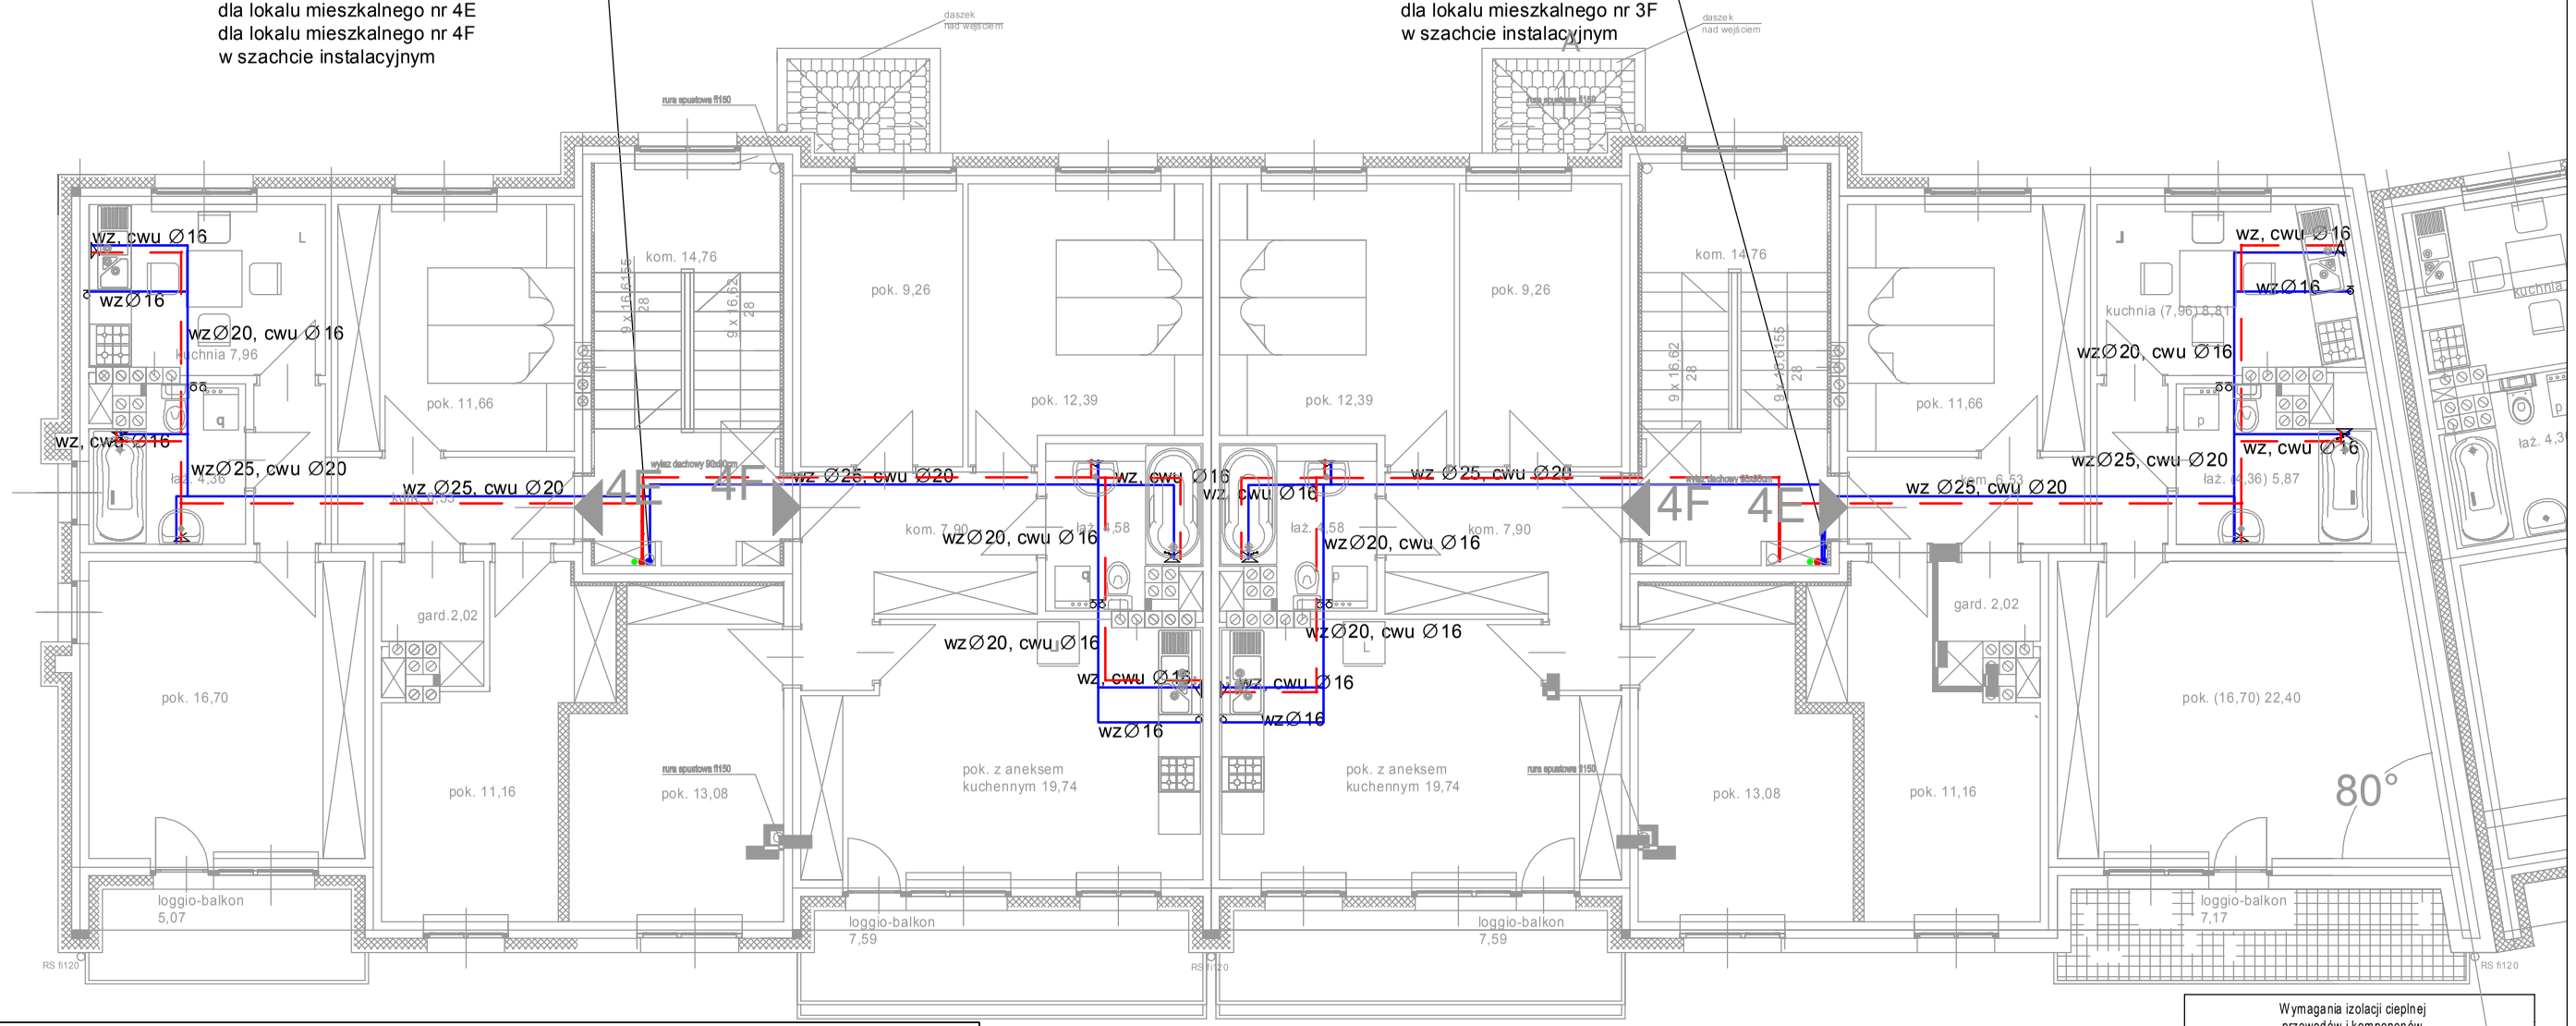

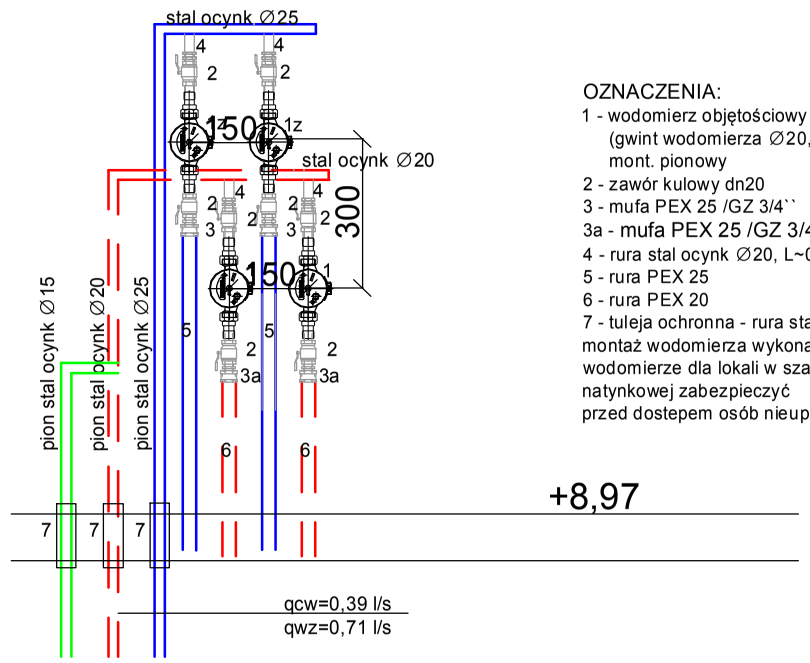

OZNACZENIA:
1 - wodomierz objętościowy np. Aquadis+ Ø15
(gwint wodomierza Ø20, Q3=2,5m3/h)
mont. pionowy
2 - zawór kulowy dn20
3 - mufa PEX 25 /GZ 3/4``
3a - mufa PEX 25 /GZ 3/4``
4 - rura stal ocynk Ø20, L~0,10m
5 - rura PEX 25
6 - rura PEX 20
7 - tuleja ochronna - rura stal Ø65
montaż wodomierza wykonać w pionie
wodomierze dla lokali w szafce
natynkowej zabezpieczyć
przed dostepem osób nieupowaznionych

rury PE-X/Al/PE-RT łaczone na zacisk (np. system Tigris Wavin badz HKS Sitec f. Purmo):
Ø16- 16x2,0 ;Ø20 - 20x2,0 ;Ø26 - 26x3,0
-przewody prowadzić w izolacji termicznej w posadzce i bruzdach ściennych,
zastosować izolacje polietylenowe pokryte folia w kolorze niebieskim i czerwonym gr. 6 mm
-podejscia pod przybory wykonac z wężyków elastycznych
w oplocie stalowym 1/2``
pion wodociagowy zaizolować otulina z pianki poliuretanowej o gr. zgodnie z tabela, pion w szachcie instalacyjnym na kl.schodowej

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponenów		
Lp.	Rodzaj przewodu lub komponentu	Min. gr. izolacji cieplnej (material 0,035 W/(m*K)
1	Ø wewn. do 22 mm	20 mm
2	Ø wewn.od 22 do 35 mm	30 mm
3	Ø wewn. od 35 do 100 mm	równa średnicy wewnętrznej rury

Tytuł rysunku
RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Nazwa obiektu budowlanego
Projekt Wykonawczy
BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny 2-u kl.IV kond.+p
na dz. nr 711
obr. BIAŁOGARD 0017
gm. BIAŁOGARD

Projektant	inż. Stefan Majchrowski uprawnienia nr GT-8346-8/76 upr.bud. w zakresie instalacyjno-inzynieryjnej w branży sanitarnej			
Sprawdził:	mgr inż. Tadeusz Nowakowski upr. nr AN-8346-152/84 upr. bud. w zakresie instalacyjno - inżynieryjnej w branży sanitarnej			
Opracował	mgr inż. Magdalena Majchrowska - Potapska			
Data 05.2018	Skala 1:100	Branża SANITARNA	Nr rys S6	Nr strony 17