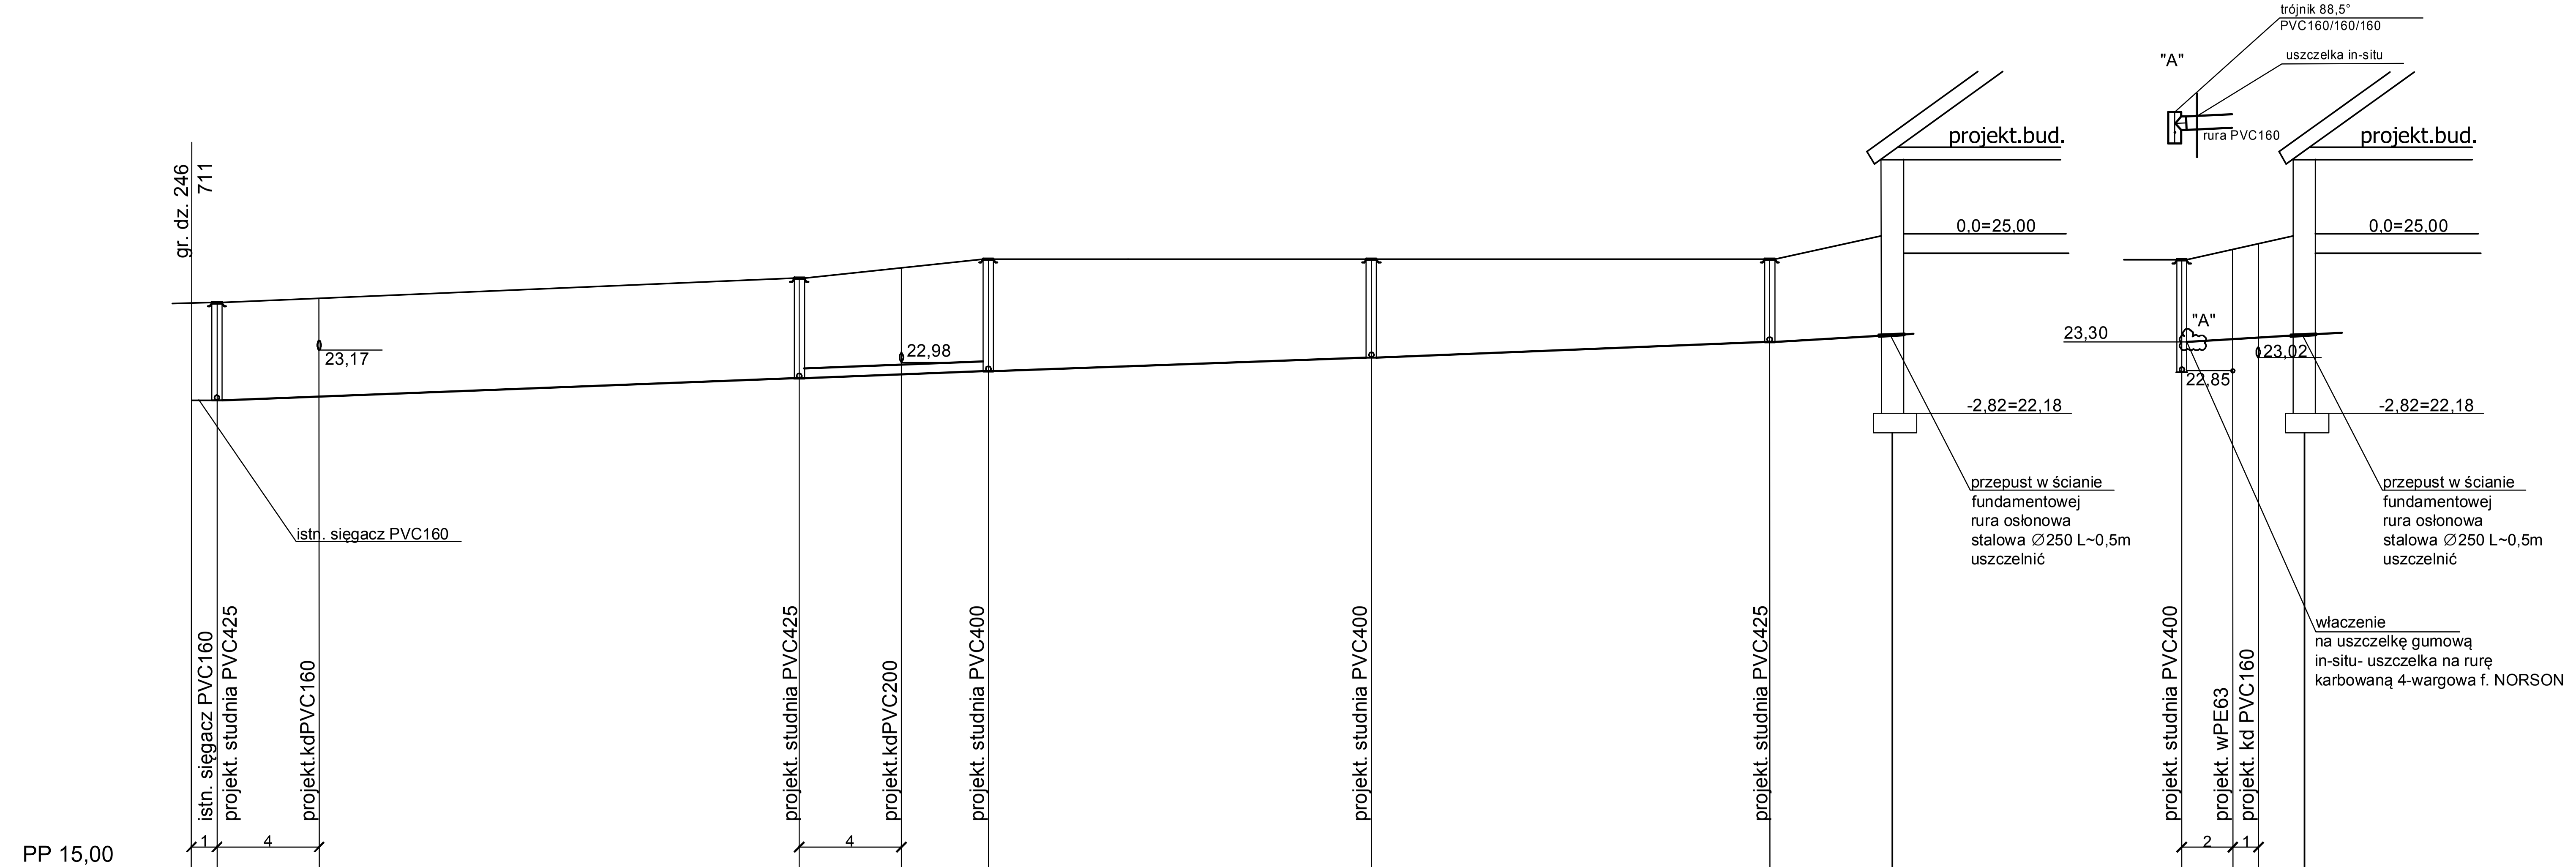

PP 15,00

	S1		S2		S3	S3.A	S4	B	S3			
Rzędna terenu	23,92		24,30		24,60	24,60	24,60	24,96	24,60			24,96
Rzędna dna kanału	22,39	22,45	22,73	22,79	22,87	23,09	23,30	23,40	22,87	23,34	23,36	23,40
Zagłębienie	1,53		1,57		1,73	1,51	1,30	1,56	1,73			1,56
spadek	1,5%		1,5%		1,5%	1,4%	2%		2%			
Srednica	dn0,15 (PVC160 SN8 lite)		dn0,15 (PVC160 SN8 lite)				dn0,15 (PVC160 SN8 lite)		dn0,15 (PVC160 SN8 lite)			
Długość	0,0 / 22,8		22,8 / 9,3		32,1 / 15,0	47,1 / 15,4	62,5 / 4,8	67,3	0,0 / 4,8			4,8

S1 S2 S3 S3.A S4 B S3

rury: PVC160 lite - dn0.15 SN8,
S1, S2- studnia PVC425 z włazem zeliwnym teleskopowym kl. D-40T, kineta zbiorcza
S3, S3A - studnia PVC400 z włazem zeliwnym teleskopowym kl. B-12,5T, kineta przelotowa
(właczenie od strony budynku - na uszczelkę gumowa w rurze trzonowej tzn. in-situ)
S4- studnia PVC425 z włazem zeliwnym teleskopowym kl. D-40T, kineta zbiorcza
wlaz wyregulowac wysokosciowo do rzędnej terenu

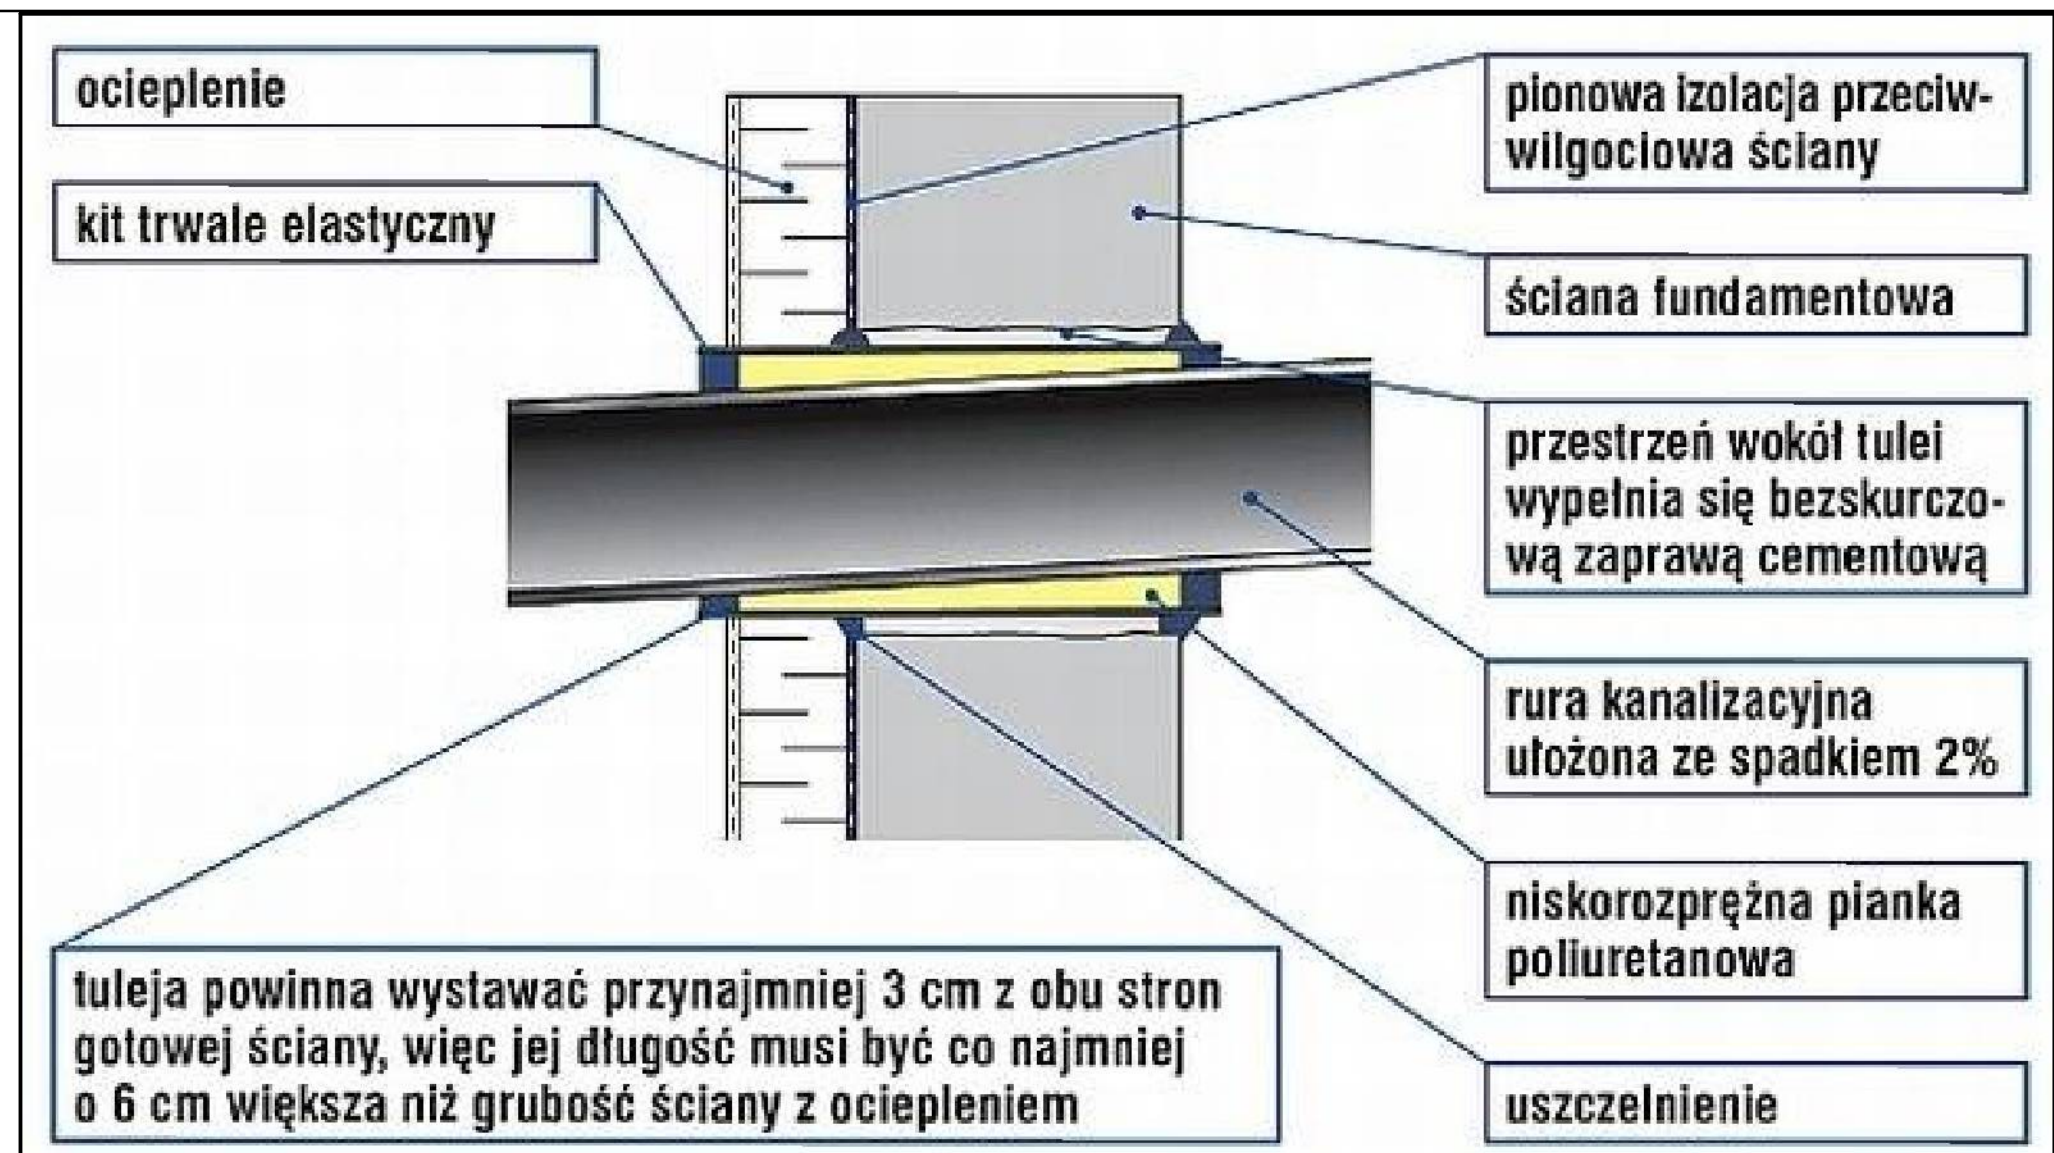

SCHEMAT PRZEPUSTU W ŚCIANIE FUNDAMENTOWEJ

Tytuł rysunku: PROFIL PRZYLACZA KAN.SANITARNEJ				
Nazwa obiektu budowlanego: Projekt Wykonawczy przyłacza wodociągowego i kan.sanit. i kan.deszczowej na dz. nr 711, 257 obr. BIAŁOGARD 0017 gm. BIAŁOGARD				
Projektant	inż. STEFAN MAJCHROWSKI Upr. budowlane w zakresie instlacyjno - inżynieryjnej w branzy sanitarnej GT-8346-8/76			
Opracował	mgr inż. Magdalena Majchrowska - Potapska			
Data 05.2018	Skala 1:100/250	Branża SANITARNA	Nr rys S3	Nr strony 14